防護板C　取扱説明書

㈼ 千住スプリンクラー株式会社

　このたびは当社の防護板をご採用いただきまして、まことにありがとうございます。本製品は、天井上部に設置されたスプリンクラーヘッドからの散水により、下部に設置された閉鎖型スプリンクラーヘッドが濡れ、熱感知が遅れるなどを防ぐために使用するものです。本製品を安全かつ適正にご利用いただくため、据付け前に必ずお読みください。

■この取扱説明書には安全に使用していただくために、次のようなシンボルマークを使用しています。

表　示	表示の意味
⚠注 意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたは、消火機能に悪影響を及ぼす可能性がある場合の注意事項が記されています。

1. 本製品の主な名称

　本製品の寸法は、別途製品仕様図にてご確認ください。防護板Cの構成品の名称は次のようになっております。部品が全部そろっているかご確認のうえ、取付けてください。
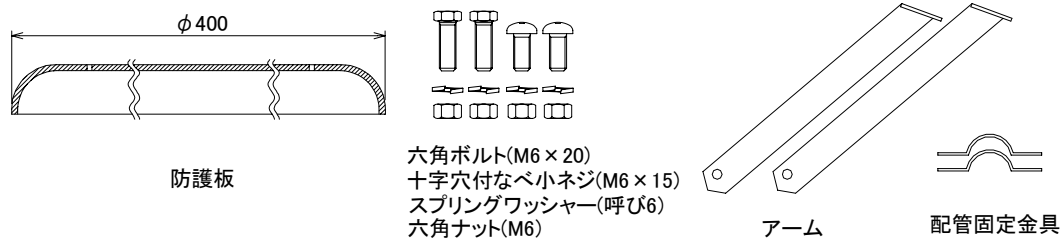
図1

2. ⚠ 注意事項

確　認	①　設置及び施工に関しては、諸規則に沿って行ってください。また、設置基準に関して、事前に所轄消防署様へご確認ください。 ②　本製品は、スプリンクラーヘッドを取付ける配管（25A）に固定するタイプで、取付け方向が上向きのスプリンクラーヘッド専用です。
取　付	①　配管固定金具同士の間に、アームを挟み込んで固定しないでください。配管（25A）への固定が不十分となります。

3. 取付け手順

　下図に示すように、事前に、アームを防護板に十字穴付なべ小ネジ、スプリングワッシャー、六角ナットで固定します。そして、配管固定金具で配管（25A）を挟み、アームを配管固定金具の外側側面に六角ボルト、スプリングワッシャー、六角ナットで固定してください。

図2

T031021